


Obwód	TOS:1.1	TOS:1.2	TOS:1.3	TOS:1.4	TOS:2.1	TOS:2.2	TOS:2.3	TOS:2.4	TOS:2.5	TOS:2.6	TOS:2.7	TOS:2.8	TOS:2.9	TOS:2.10	TOS:2.11
Odbiornik	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe
Numer pom.															
Moce jednostkowe															
Pi [kW]															

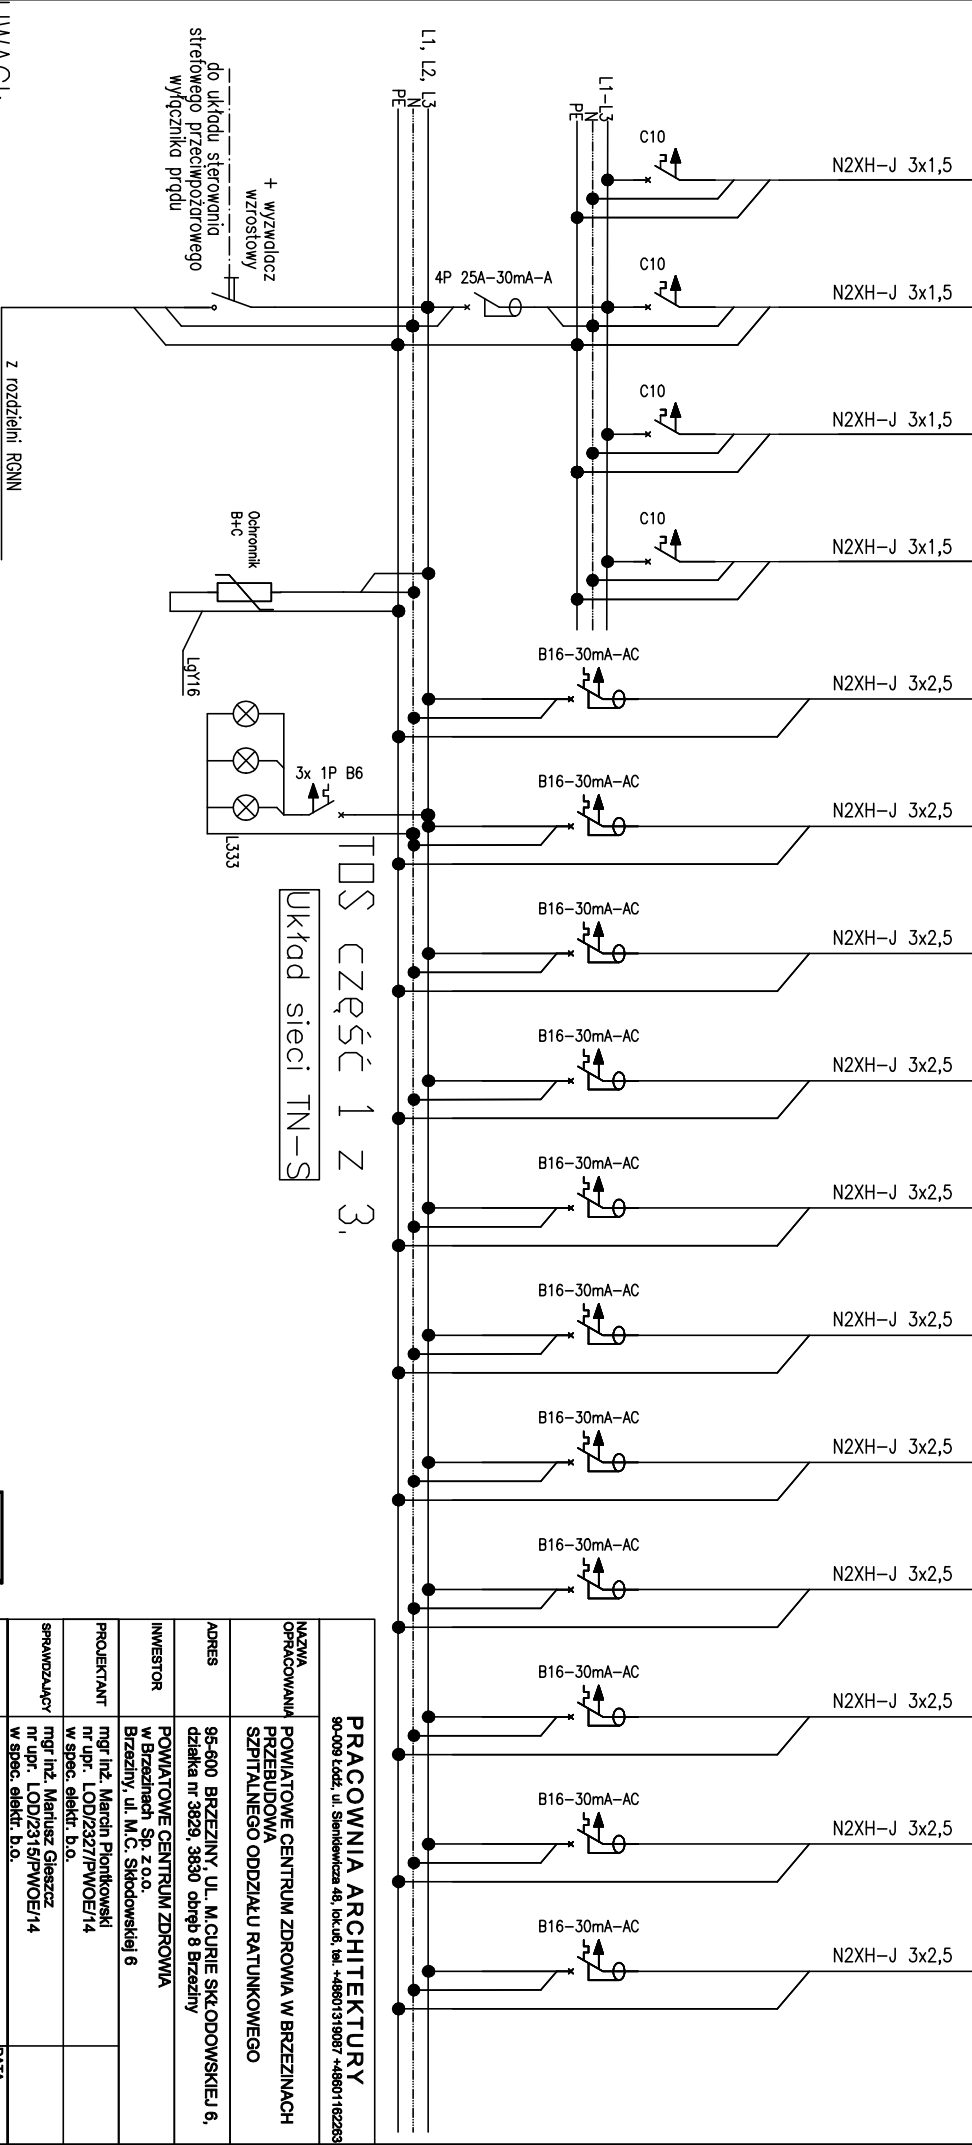

UWAGI:

– 24 moduły w rzędzie.

2. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić informację:

„Uwaga obce napięcie na cewce wzrostowej”.

z rozdzielni RGNM YKXS 5x25 (80A)

do układu sterowania strzykowego przeciwpożarowego wyłącznika prądu

+ wyzwalacz wzrostowy

Odbiornik B+C

LgT16

3x 1P B6

L333

FORMAT