



Obwód	TOSR:1.1	TOSR:1.2	TOSR:1.3	TOSR:1.4	TOSR:1.4	TOSR:2.1	TOSR:2.2	TOSR:2.3	TOSR:2.4	TOSR:2.5	TOSR:2.6	TOSR:2.7	TOSR:2.8	TOSR:2.9	TOSR:2.10
Odbiornik	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	lampa bezcieniowa	lampa bezcieniowa	lampa bezcieniowa	lampa bezcieniowa	lampa bezcieniowa	lampa bezcieniowa	gniazda wtykowe, lodowka	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe
Numer pom.															
Moc jednostkowe						1x0,5 kW	1x0,5 kW	1x0,5 kW	1x0,5 kW	1x0,5 kW	1x0,5 kW	2x0,5 kW			
P [kW]						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0			

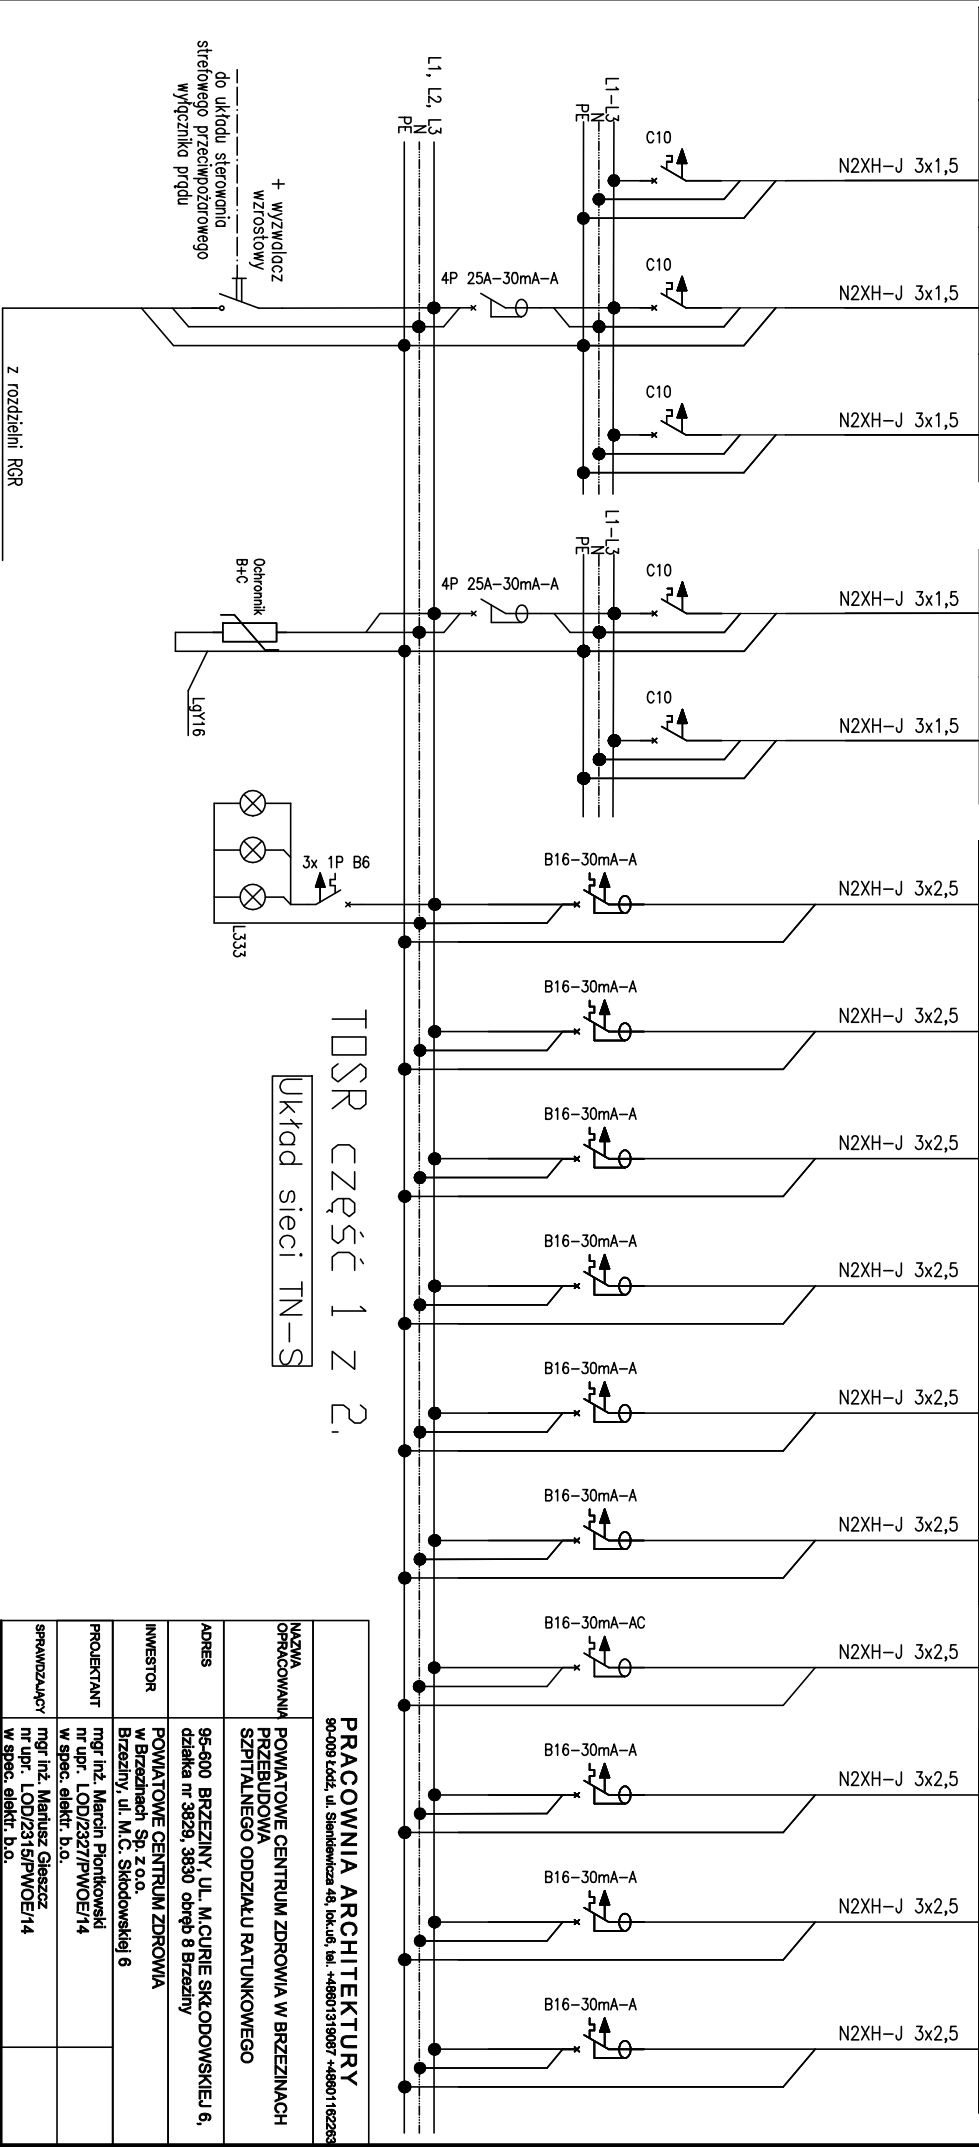

TOSR część 1 z 2,
Układ sieci TN-S

+ wyzwalacz wzrostowy
do układu sterowania
wyciągu prądu



UWAGI:
YKXS 5x35 (100A)
z rozdzielni RGR

- 24 moduły w rzędzie.
- 2. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić informację:
"Uwaga: obce nadejście na cewkę wzrostowe!"

PRACOWNIA ARCHITEKTURY	
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46, lok.40, tel. +46501318087 +46501162265	
NAZWA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, działka nr 3828, 3830 obręb 8 Brzeziny
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W Brzezynie Sp. z o.o. Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Pionkowski nr upr. LOD/2327/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Gieszczyk nr upr. LOD/2315/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM	PT
NAZWA RYS.	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TOSR. CZĘŚĆ 1 Z 2.
NR. RYS.	E10