



UWAGA:
Przyciski PWP wyposażone w diody sygnalizujące stan dozoru (dioda czerwona) oraz stan wyłączenia zasilania (dioda zielona). W momencie zbiccia szybki przycisk zwalniany samoczynnie, przed zbicciem przycisk wciśnięty. (typ A)

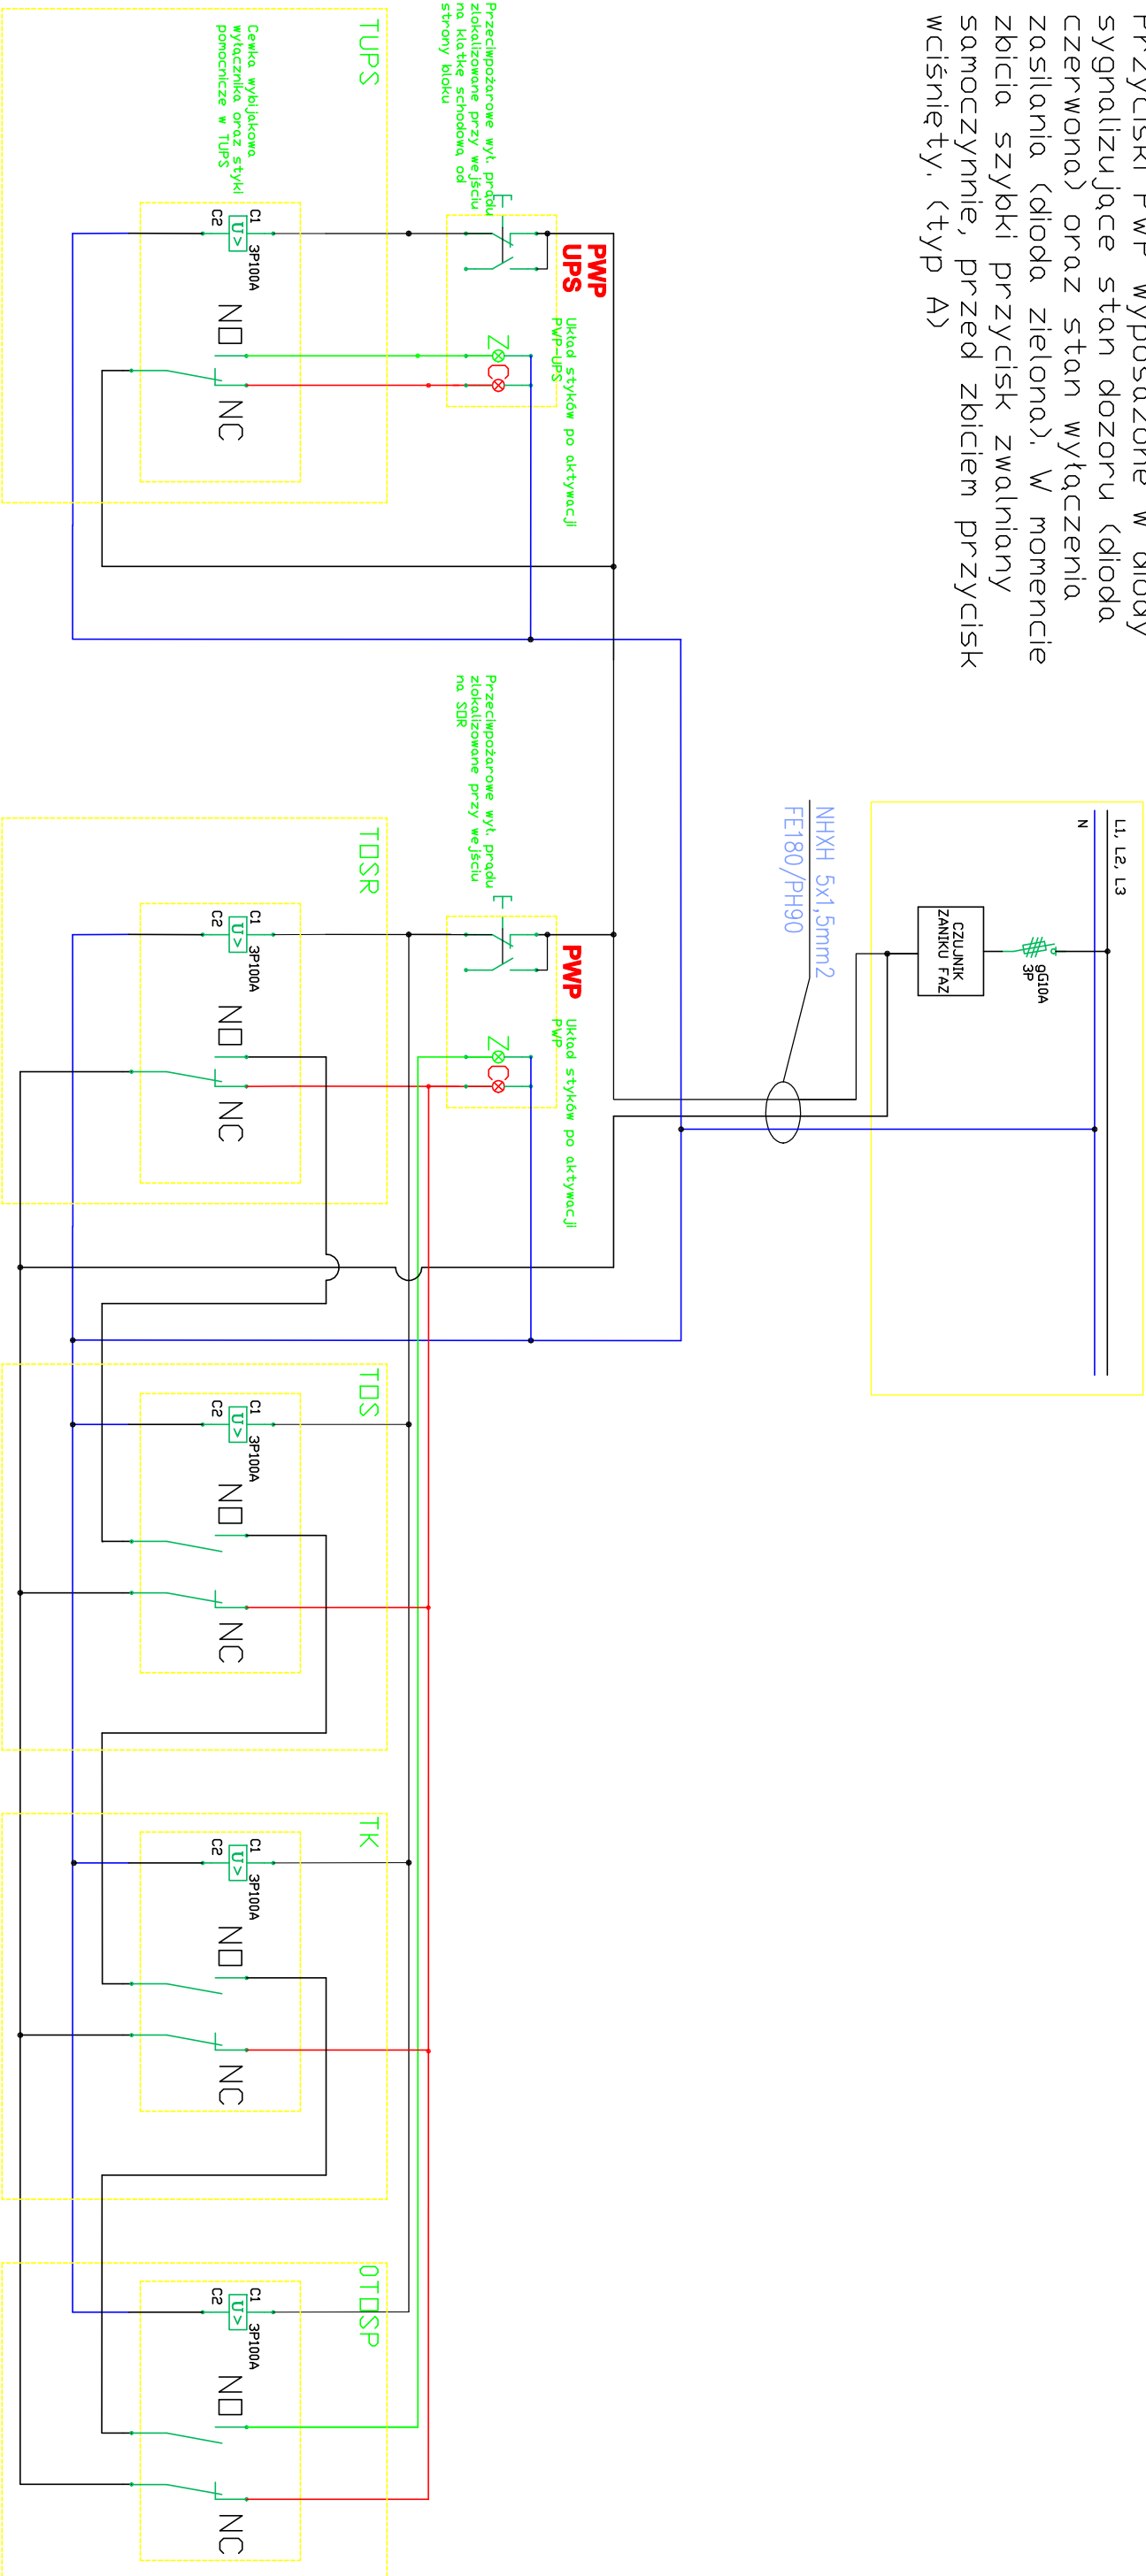

PRACOWNIA ARCHITEKTURY 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.UG, tel. +48601319087 +48601162283	
NAZWA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁADOWSKIEJ 6, działka nr 3829, 3830 obręb 8 Brzeziny
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.o.
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Piorkowski nr upr. LOD/2327/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Gieszczy nr upr. LOD/2315/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM	PT
DATA	02.04.2024
SKALA	---
NAZWA RYS.	SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA PWP I PWP-UPS.
NR. RYS.	E17