Obwód	0TSP:1.1	0TSP:2.1	0TSP:2.2	0TSP:2.3	0TSP:2.4	0TSP:2.4.1	0TSP:2.5	0TSP:2.6	0TSP:2.7	0TSP:2.8	0TSP:2.9	0TSP:2.10	0TSP:2.11	0TSP:2.12
Odbiornik	oświetlenie	gniazda wtyczkowe	zasilanie zasilacza PS-3	zasilanie wentylatora S(1w)	zasilanie wentylatora S(2w)	zasilanie układu sterowania załączania wentylatora	zasilanie centrali strowniczej bramy	zasilanie centrali strowniczej bramy	zasilanie centrali strowniczej bramy	zasilanie centrali strowniczej bramy	zasilanie kurtyn powietrznych	zasilanie kurtyn powietrznych	zasilanie kurtyn powietrznych	zasilanie kurtyn powietrznych
Moce jednostkowe														
Pi [kW]	0,24	0,6	0,6	0,3	0,3		1,0	1,0	1,0	1,0	1,25	1,25	1,25	1,25

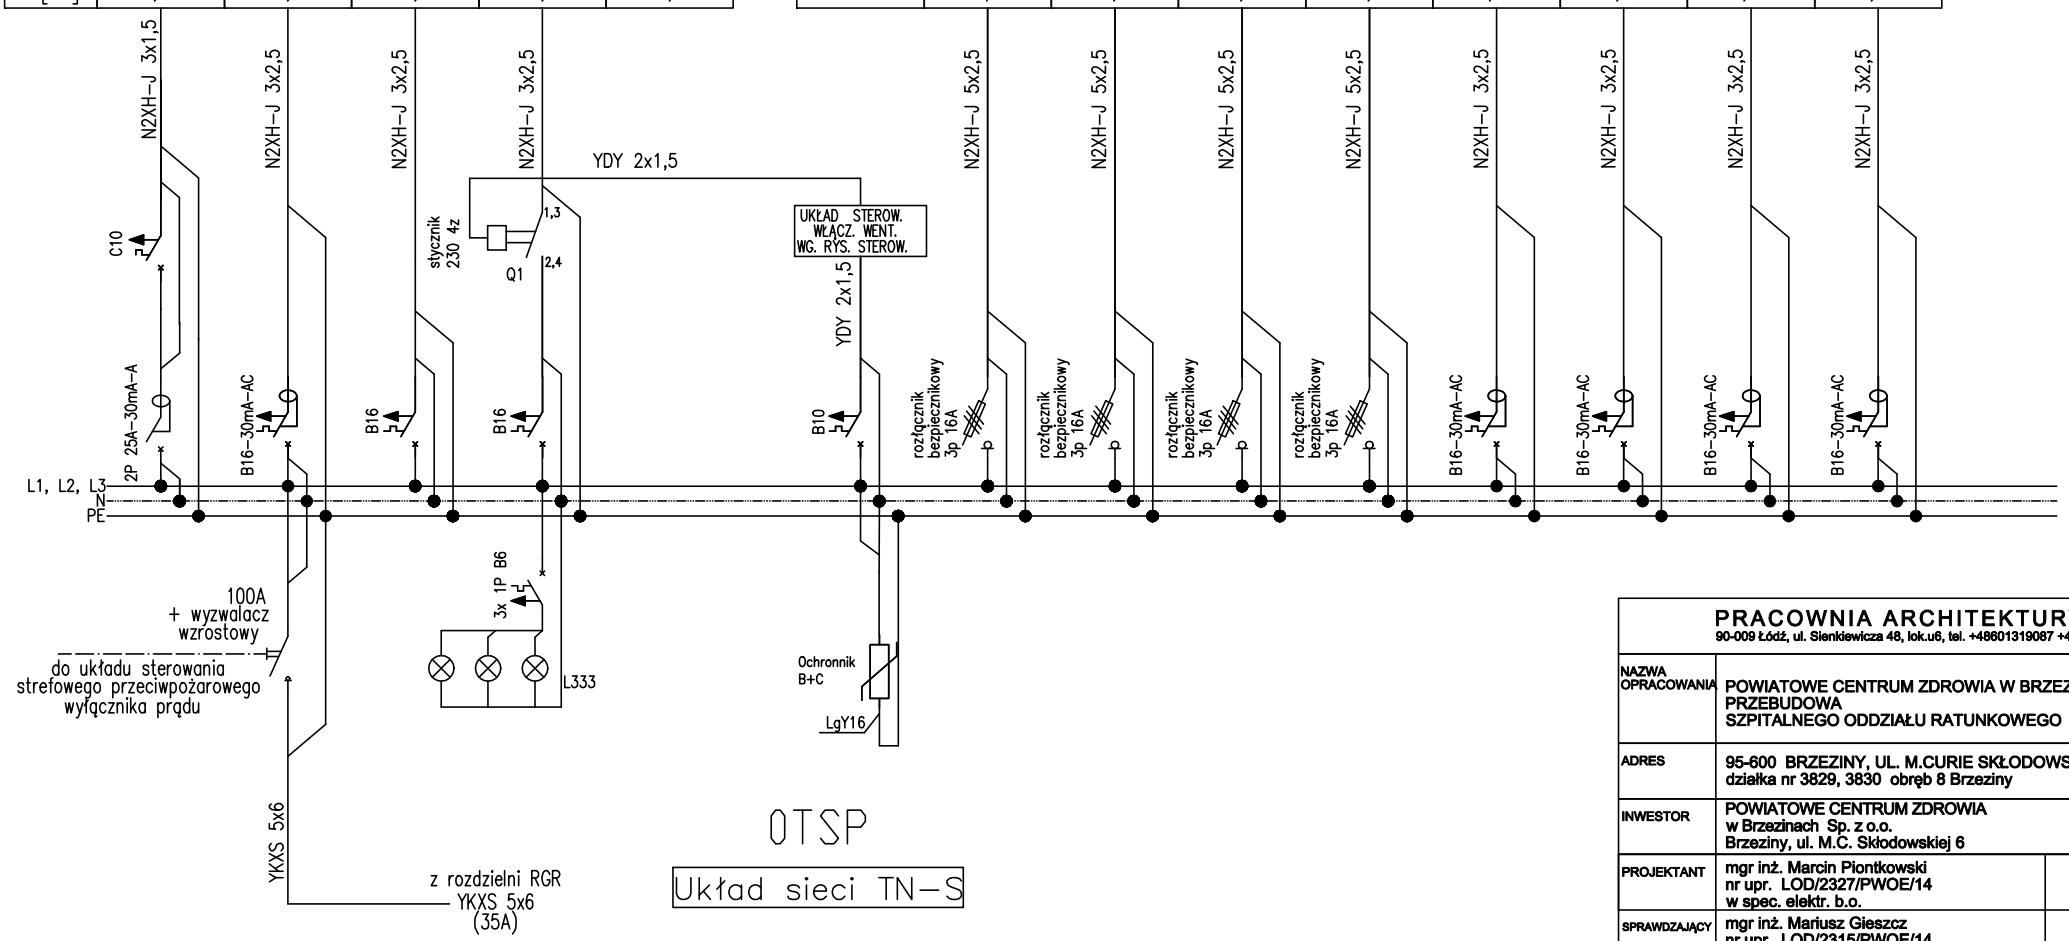

0TSP

Układ sieci TN-S

UWAGI:

- 24 moduły w rzędzie.

2. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić informację: "Uwaga obce napięcie na cewce wzrostowej!".

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263

NAZWA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO	
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, działka nr 3829, 3830 obręb 8 Brzeziny	
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Piontkowski nr upr. LOD/2327/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Gieszcz nr upr. LOD/2315/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA 02.04.2024
STADIUM	PT	SKALA —
NAZWA RYS.	SCHEMAT IDEOWY TABLICY 0TOSP.	NR. RYS. E22