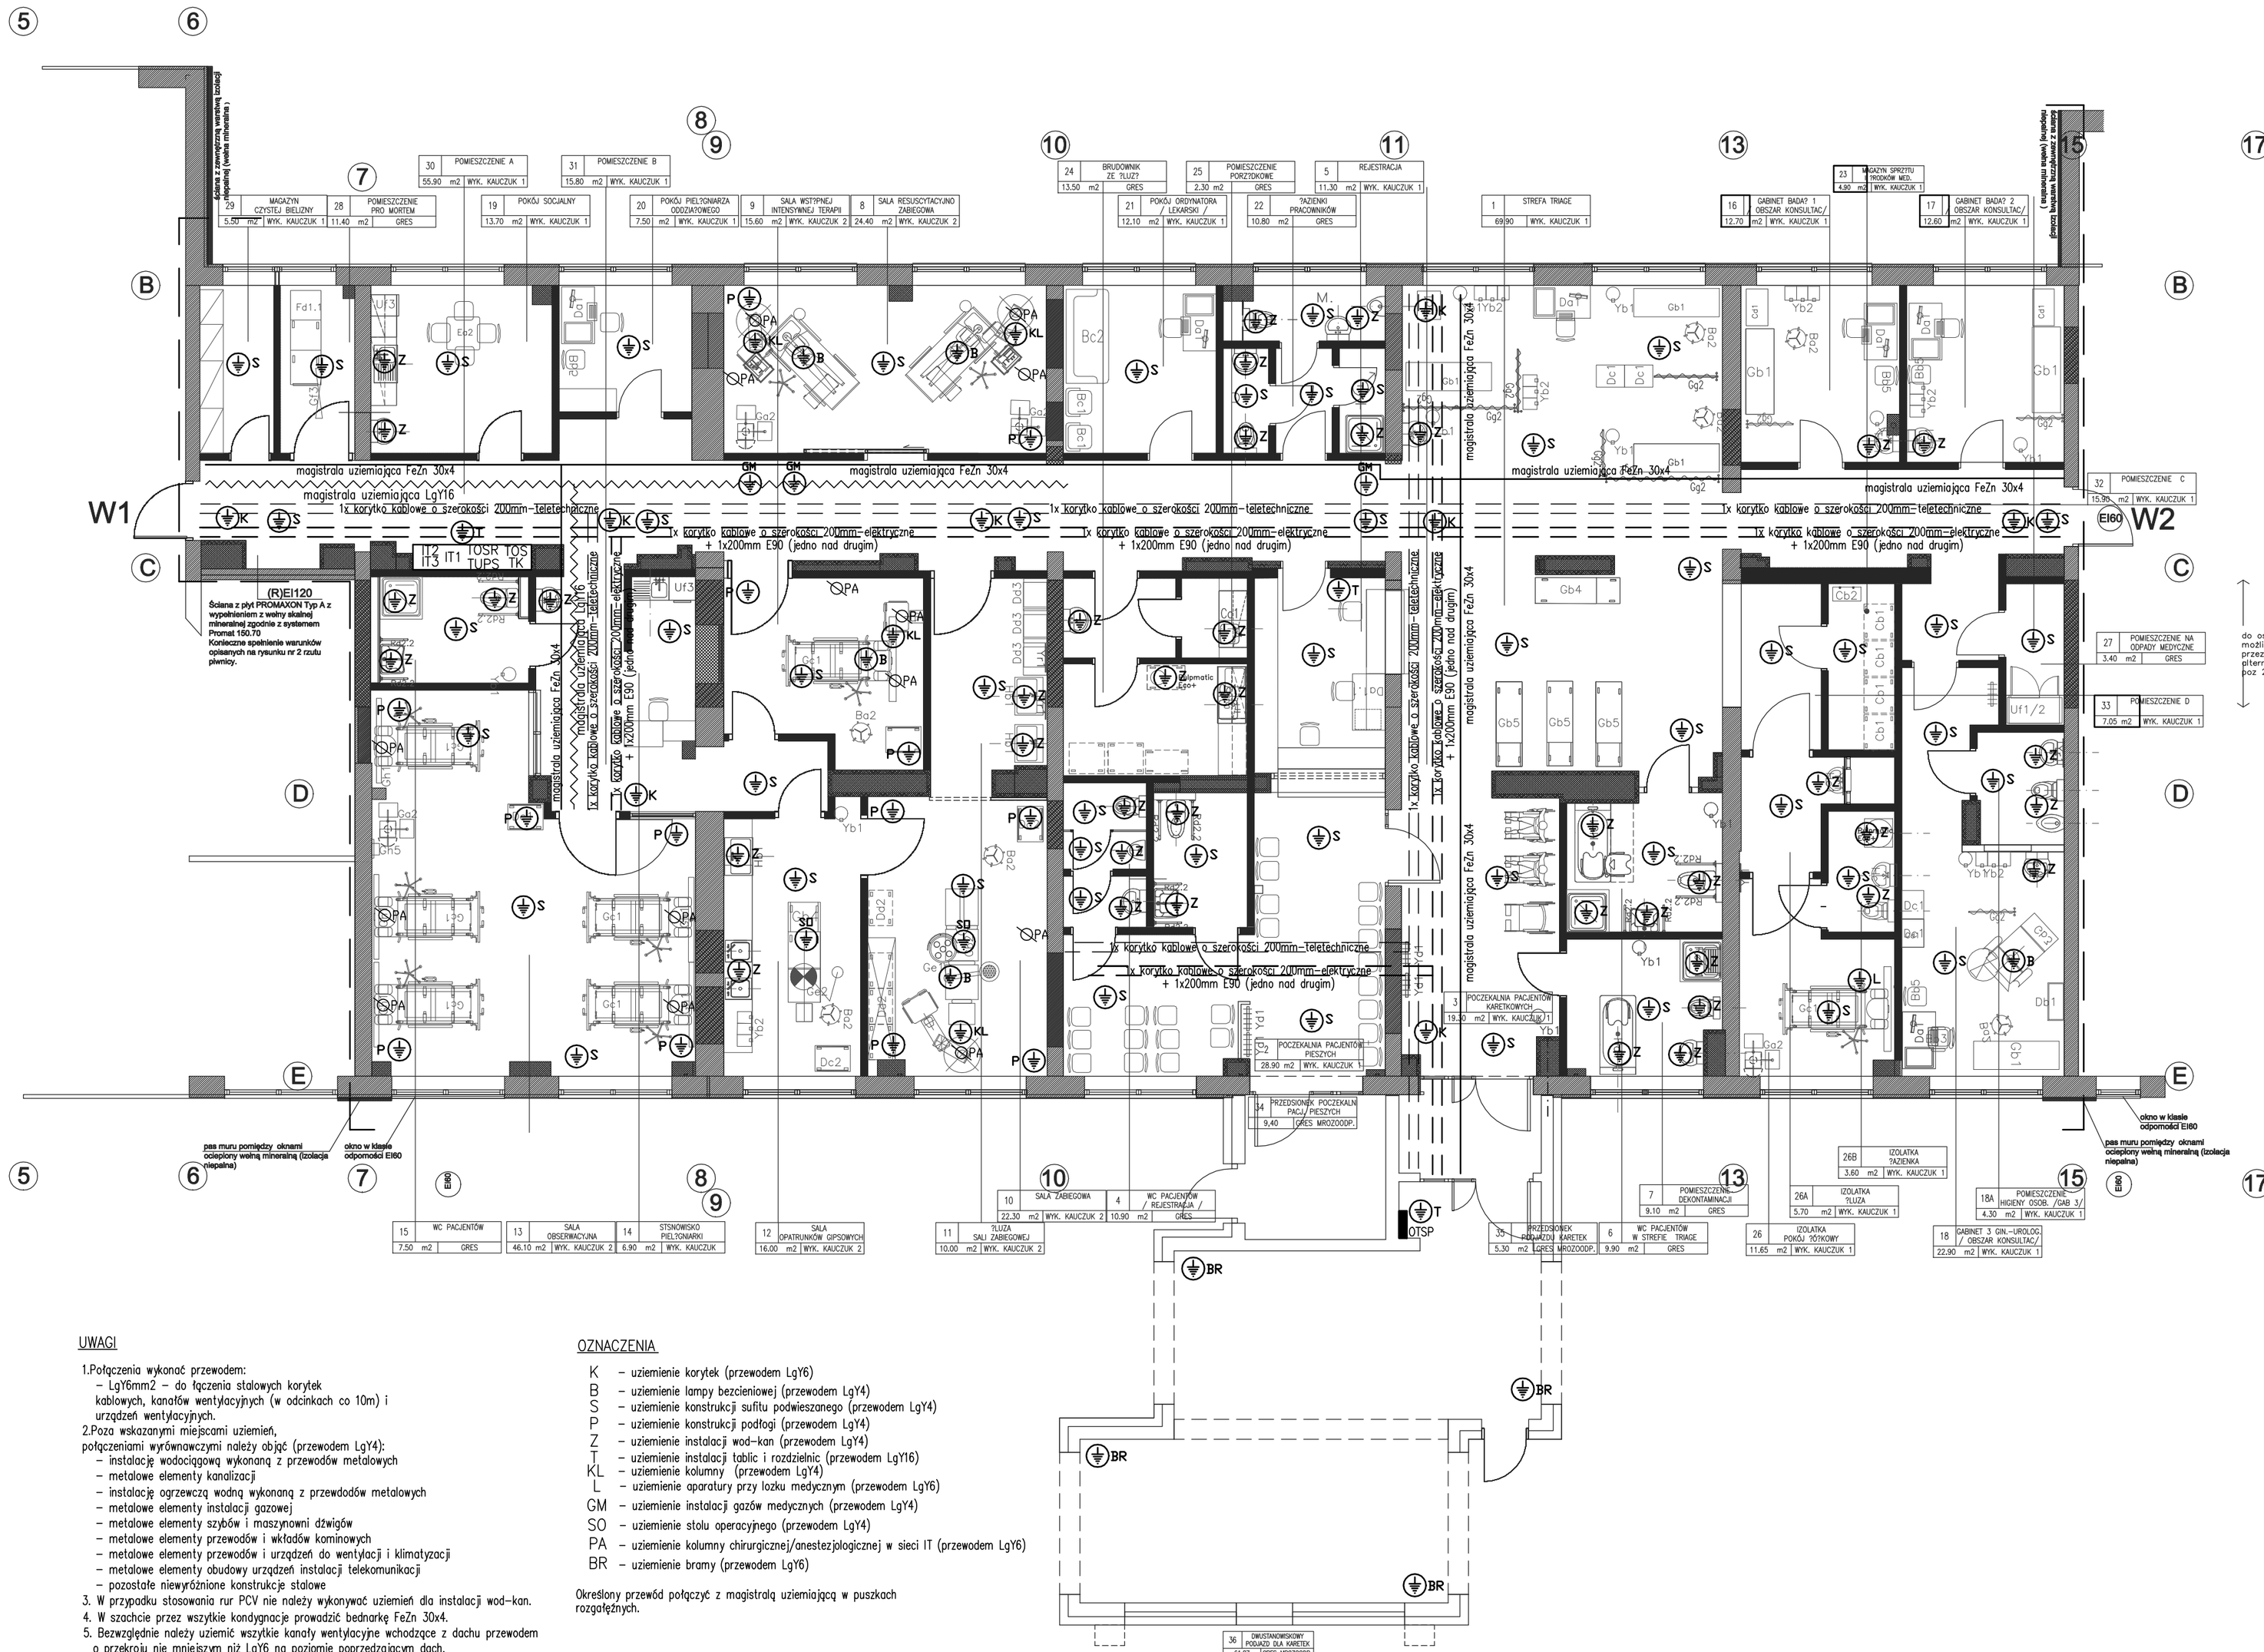

UWAGI

1. Nowe zabudowy pionów instalacyjnych wykonać w systemie rigips 3.50.16 (bez klasy ei30) zgodnie z opisem technicznym. Ostateczny obrys zabudów może się różnić od przedstawionego na rysunku (jako istn. zabudowy pionów instalac.)
2. Zamurowania w ścianach głównej konstrukcji nośnej wykonać z bloczków betonowych.
3. W projektowanych otworach drzwiowych przyjęto dla ościeżnic aluminiowych grubość 8 cm, dla ościeżnic drewnianych łyb stalowych – 5 cm.
4. Wszystkie elementy stalowe projektowanych przebić w głównej konstrukcji nośnej zabezpieczone do klasy odporności ogniowej R120.
5. Na wszystkich przejściach instalacyjnych przez strop nad piwnicą i nad parterem należy zamontować klapy oddzielenia ppoż. w klasie min. EIS 60 zgodnie z projektami branżowymi.

ŚCIANY GŁ. KONSTR. NOŚNEJ I ZEWNĘTRZNE

PROJ ŚCIANKI DZIAŁOWE W KONSTR. GK

PROJ ŚCIANKI DZIAŁOWE GK W ŚLADZIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH DZIAŁOWYCH

ISTNIEJĄCE ZAMUROWANIA W ŚCIANACH GŁÓWNEJ KONSTR. NOŚNEJ

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA BLOCZKAMI BETONOWYMI

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE PRZEBICIA PRZEZ STROP

PROJEKTOWANE OBUDOWY PIONÓW INSTALAC.

UWAGI

1.Połączenia wykonać przewodem:
- LgY6mm2 – do łączenia stalowych korytek kablowych, kanałów wentylacyjnych (w odcinkach co 10m) i urządzeń wentylacyjnych.

2.Poza wskazanymi miejscami uziemień, połączeniami wyrównawczymi należy objąć (przewodem LgY4):
- instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych
- metalowe elementy kanalizacji
- instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych
- metalowe elementy instalacji gazowej
- metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów
- metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych
- metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji
- metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacji
- pozostałe niewyróżnione konstrukcje stalowe

3. W przypadku stosowania rur PCV nie należy wykonywać uziemień dla instalacji wod–kan.
4. W szachcie przez wszystkie kondygnacje prowadzić bednarkę FeZn 30x4.
5. Bezwzględnie należy uziemić wszystkie kanały wentylacyjne wchodzące z dachu przewodem o przekroju nie mniejszym niż LgY6 na poziomie poprzedzającym dach.
6. Pozostałe uwagi i oznaczenia przedstawione na rys. E03

OZNACZENIA

K – uziemienie korytek (przewodem LgY6)
B – uziemienie lampy bezcieniowej (przewodem LgY4)
S – uziemienie konstrukcji sufitu podwieszanego (przewodem LgY4)
P – uziemienie konstrukcji podłogi (przewodem LgY4)
Z – uziemienie instalacji wod–kan (przewodem LgY4)
T – uziemienie instalacji tablic i rozdzielnic (przewodem LgY16)
KL – uziemienie kolumny (przewodem LgY4)
L – uziemienie aparatury przy łozku medycznym (przewodem LgY6)
GM – uziemienie instalacji gazów medycznych (przewodem LgY4)
SO – uziemienie stołu operacyjnego (przewodem LgY4)
PA – uziemienie kolumny chirurgicznej/anestezjologicznej w sieci IT (przewodem LgY6)
BR – uziemienie bramy (przewodem LgY6)

Określony przewód połączyć z magistralą uziemiającą w puszkach rozgałęźnych.

Układ sieci TN–S

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263

NAZWA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO	
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, działka nr 3829, 3830 obręb 8 Brzeziny	
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Piontkowski nr upr. LOD/2327/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Gieszcz nr upr. LOD/2315/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA 02.04.2024
STADIUM	PT	SKALA 1/100
NAZWA RYS.	PLAN INSTALACJI KORYT, UZIEMIEŃ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH. PARTER.	NR. RYS. E05