PRACOWNIA ARCHITEKTURY
BOGDAŃSKA 11, Dąbrowa k/ Bełchatowa, tel. 668511567, 668511621

TEMATYKA	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU WYKORZYSTANIA BUDYNKU
ADRES	95-040 BAŁUCZEW, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, 32/7/4, NR EW. 1/2 OBRĘB 0002
INWESTOR	Dąbrowa k. BOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. M.C. Skłodowskiej 6
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Jastrzębski
SPRAWDZIŁ/ZATW.	mgr inż. Agnieszka Kruk
RYSOWAŁ	inż. Łukasz Wiśniewski
DATA	02.04.2024
SKALA	1:100

NAZWA RYS.	RZUT PARTERU - WENTYLACJA	NR RYS.
	LEGENDA WENTYLACJA	W.02

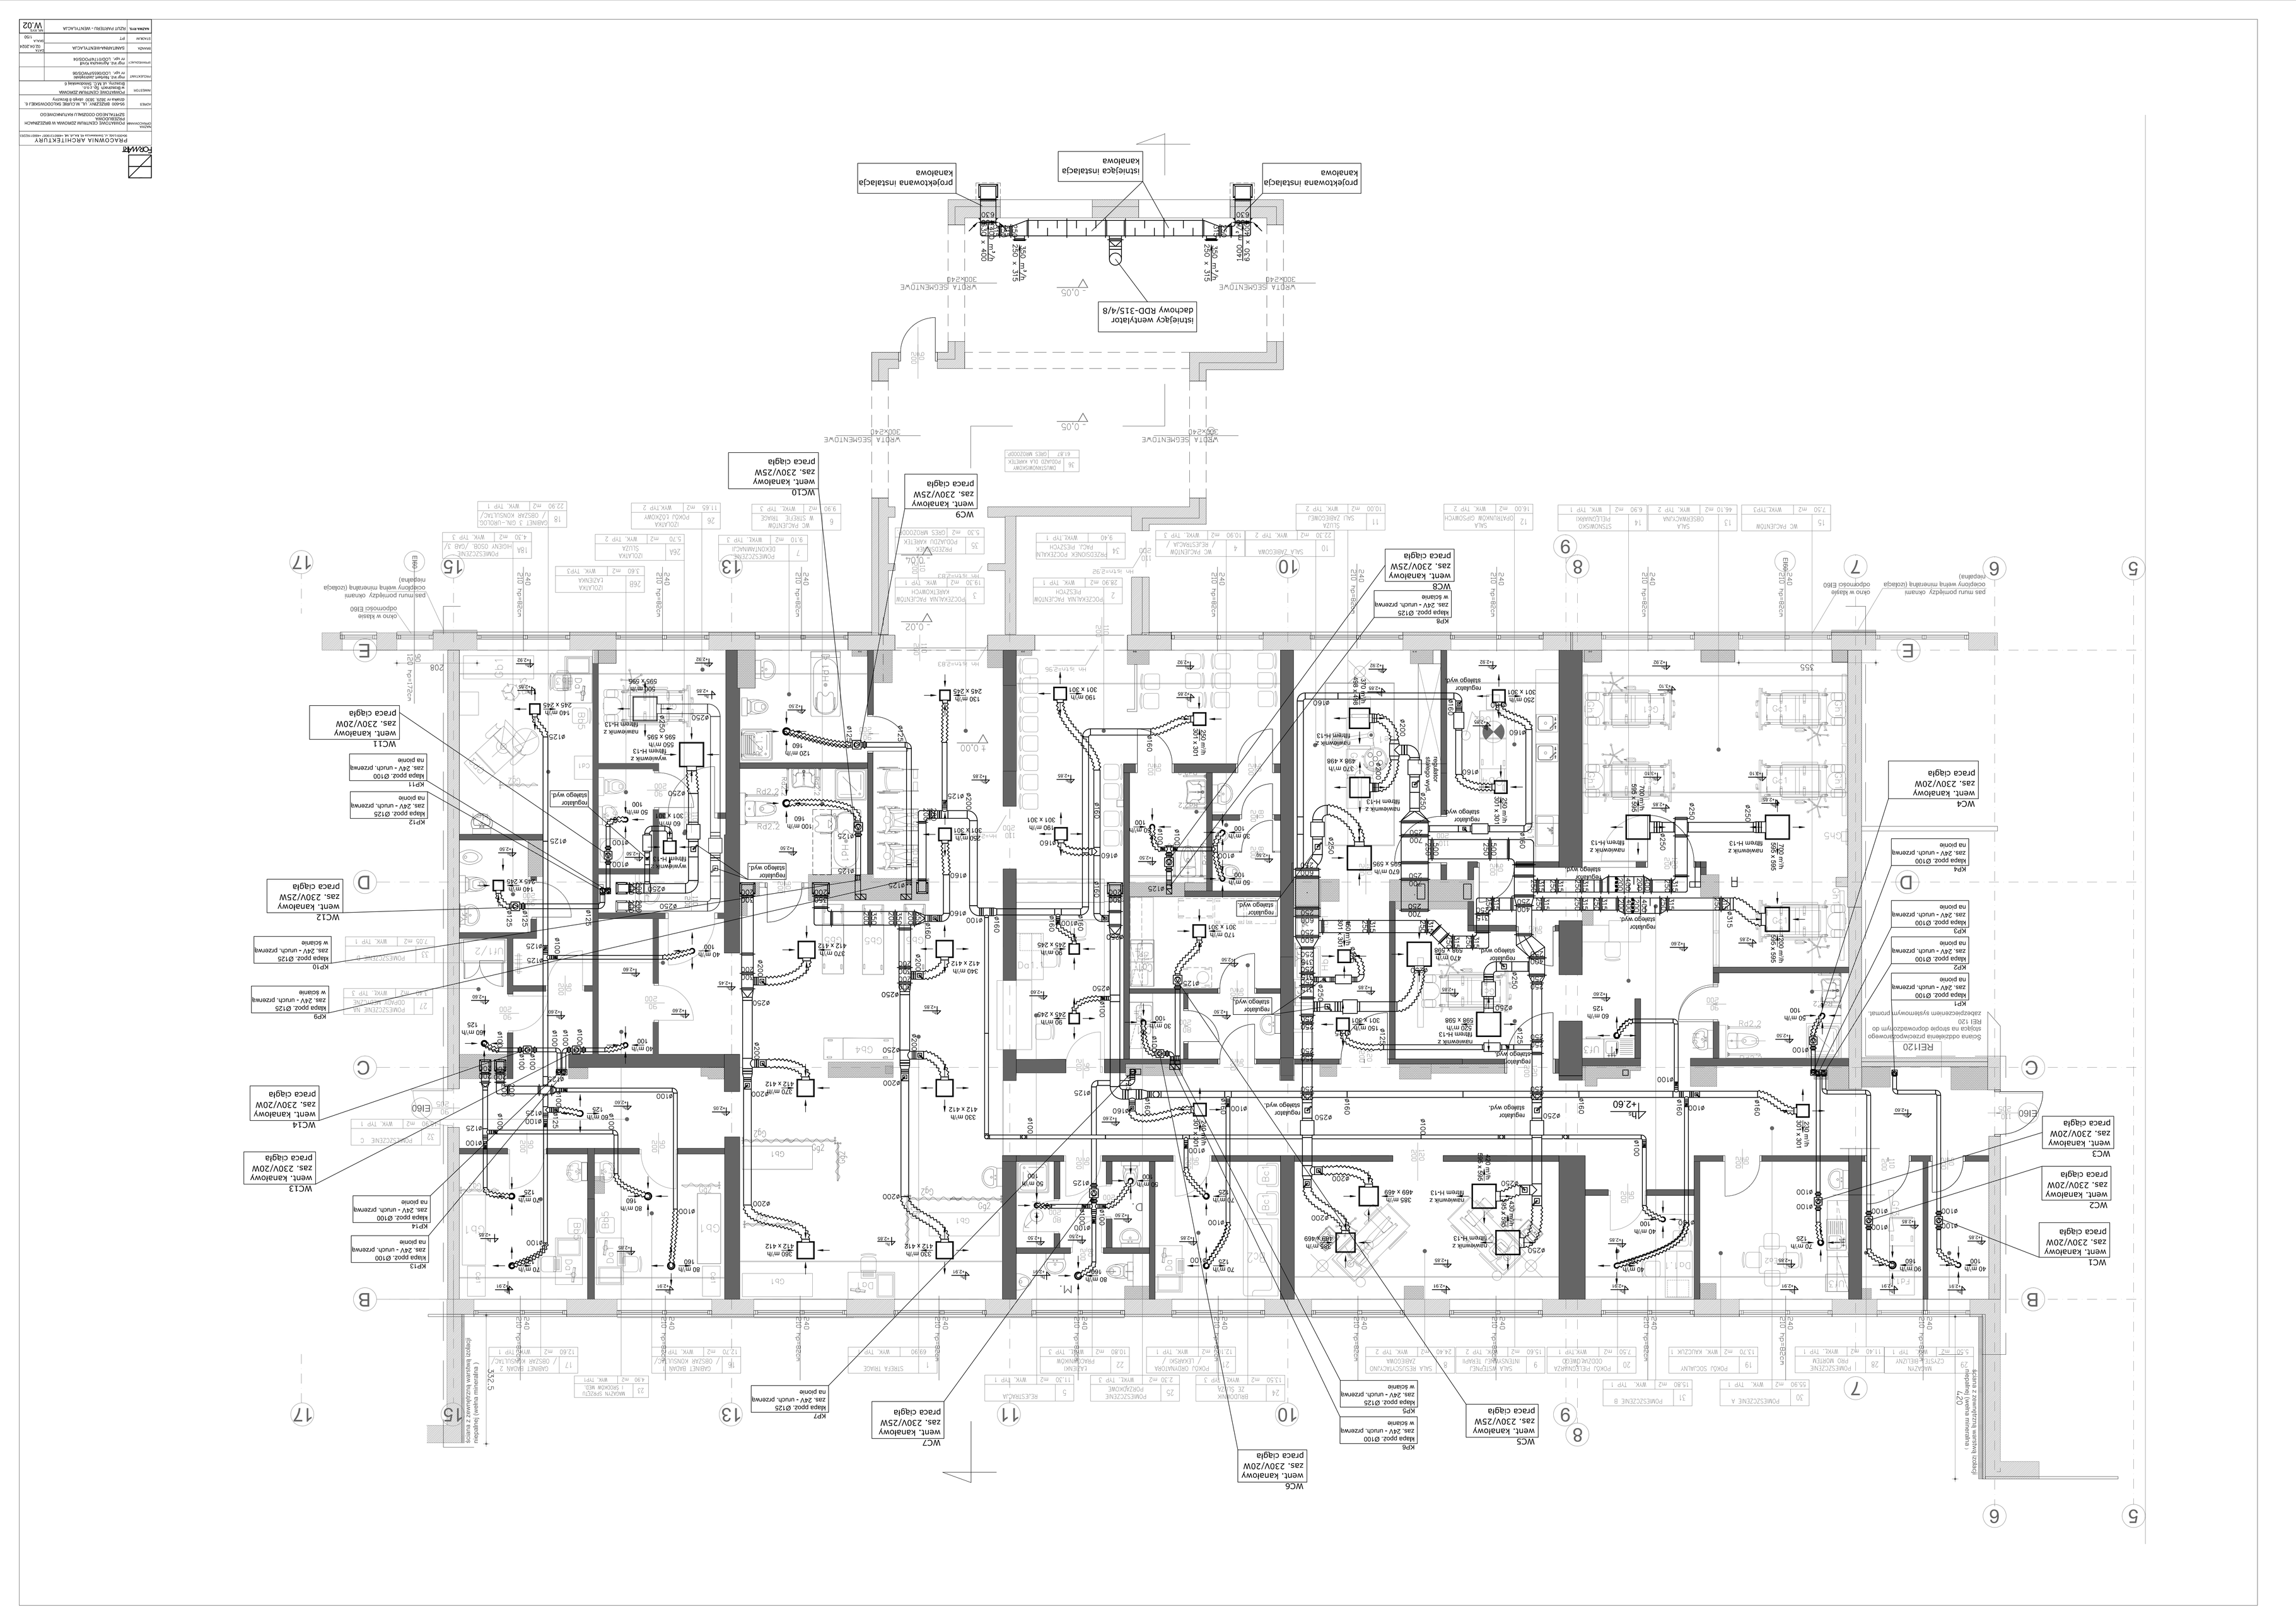
projektowana instalacja kanałowa
istniejąca instalacja kanałowa
projektowana instalacja kanałowa
istniejący wentylator dachowy RDD-315/4/8
WC10 went. kanałowy zas. 230V/25W praca ciągła
WC9 went. kanałowy zas. 230V/25W praca ciągła
WC8 kpa kabja ppoż. Ø125 zas. 24V - uruch. przemaj w ścianie went. kanałowy zas. 230V/25W praca ciągła
WC11 went. kanałowy zas. 230V/25W praca ciągła
KP11 kabja ppoż. Ø100 zas. 24V - uruch. przemaj na ponie
KP12 kabja ppoż. Ø125 zas. 24V - uruch. przemaj na ponie
WC12 went. kanałowy zas. 230V/25W praca ciągła
KP10 kabja ppoż. Ø125 zas. 24V - uruch. przemaj w ścianie
KP9 kabja ppoż. Ø125 zas. 24V - uruch. przemaj w ścianie
WC14 went. kanałowy zas. 230V/25W praca ciągła
WC13 went. kanałowy zas. 230V/25W praca ciągła
KP13 kabja ppoż. Ø100 zas. 24V - uruch. przemaj na ponie
KP14 kabja ppoż. Ø100 zas. 24V - uruch. przemaj na ponie
KP7 kabja ppoż. Ø125 zas. 24V - uruch. przemaj na ponie
WC7 went. kanałowy zas. 230V/25W praca ciągła
WC6 went. kanałowy zas. 230V/25W praca ciągła
KP6 kabja ppoż. Ø100 zas. 24V - uruch. przemaj w ścianie
KP5 kabja ppoż. Ø125 zas. 24V - uruch. przemaj w ścianie
WC5 went. kanałowy zas. 230V/25W praca ciągła
WC4 went. kanałowy zas. 230V/25W praca ciągła
KP4 kabja ppoż. Ø100 zas. 24V - uruch. przemaj na ponie
KP3 kabja ppoż. Ø100 zas. 24V - uruch. przemaj na ponie
KP2 kabja ppoż. Ø100 zas. 24V - uruch. przemaj na ponie
KP1 kabja ppoż. Ø100 zas. 24V - uruch. przemaj na ponie
WC3 went. kanałowy zas. 230V/20W praca ciągła
WC2 went. kanałowy zas. 230V/20W praca ciągła
WC1 went. kanałowy zas. 230V/20W praca ciągła
pas muru oporowego otaczam oporowany wieną mineralną (izolacja nieopalna)
ocieplony wieną mineralną (izolacja nieopalna)
ocieplony wieną mineralną (izolacja nieopalna)
ocieplony